


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ


THÁNG 11 NĂM 2025

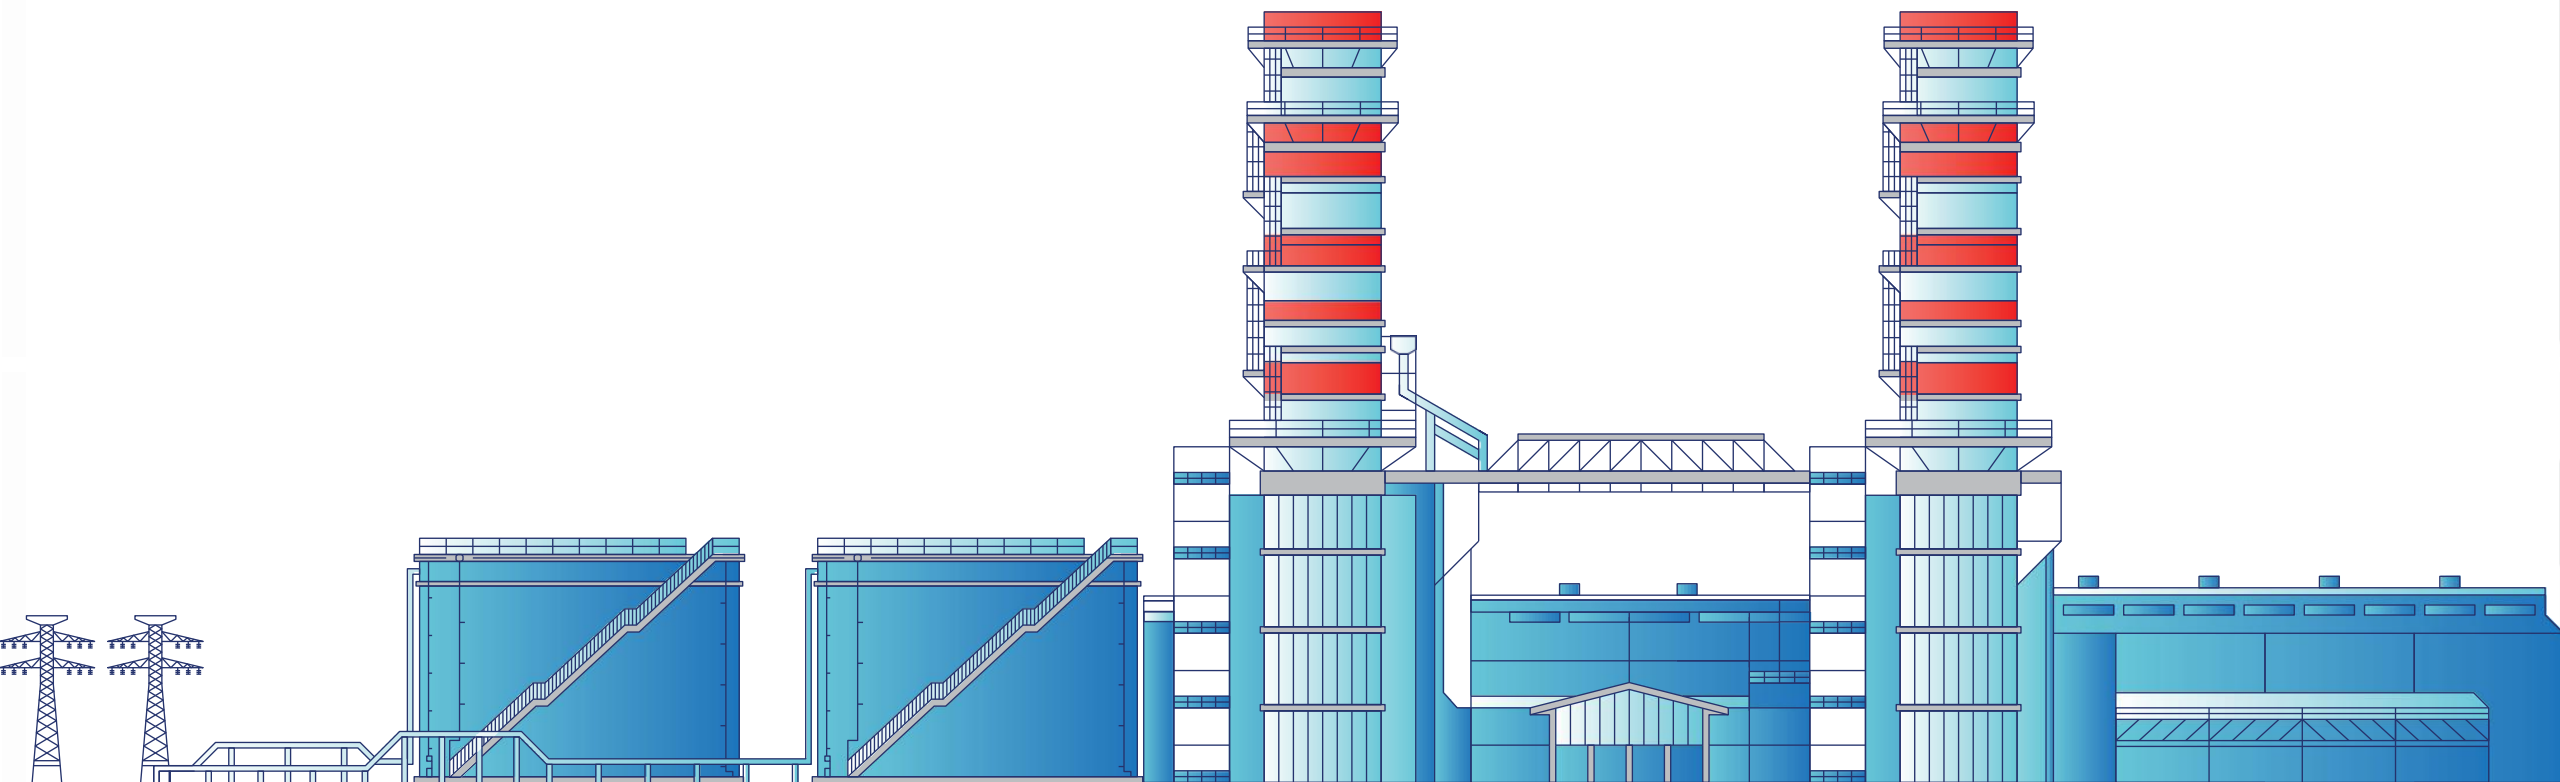

TÌNH HÌNH KINH DOANH TRONG THÁNG 11/2025


KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

SẢN LƯỢNG TRONG THÁNG 11/2025

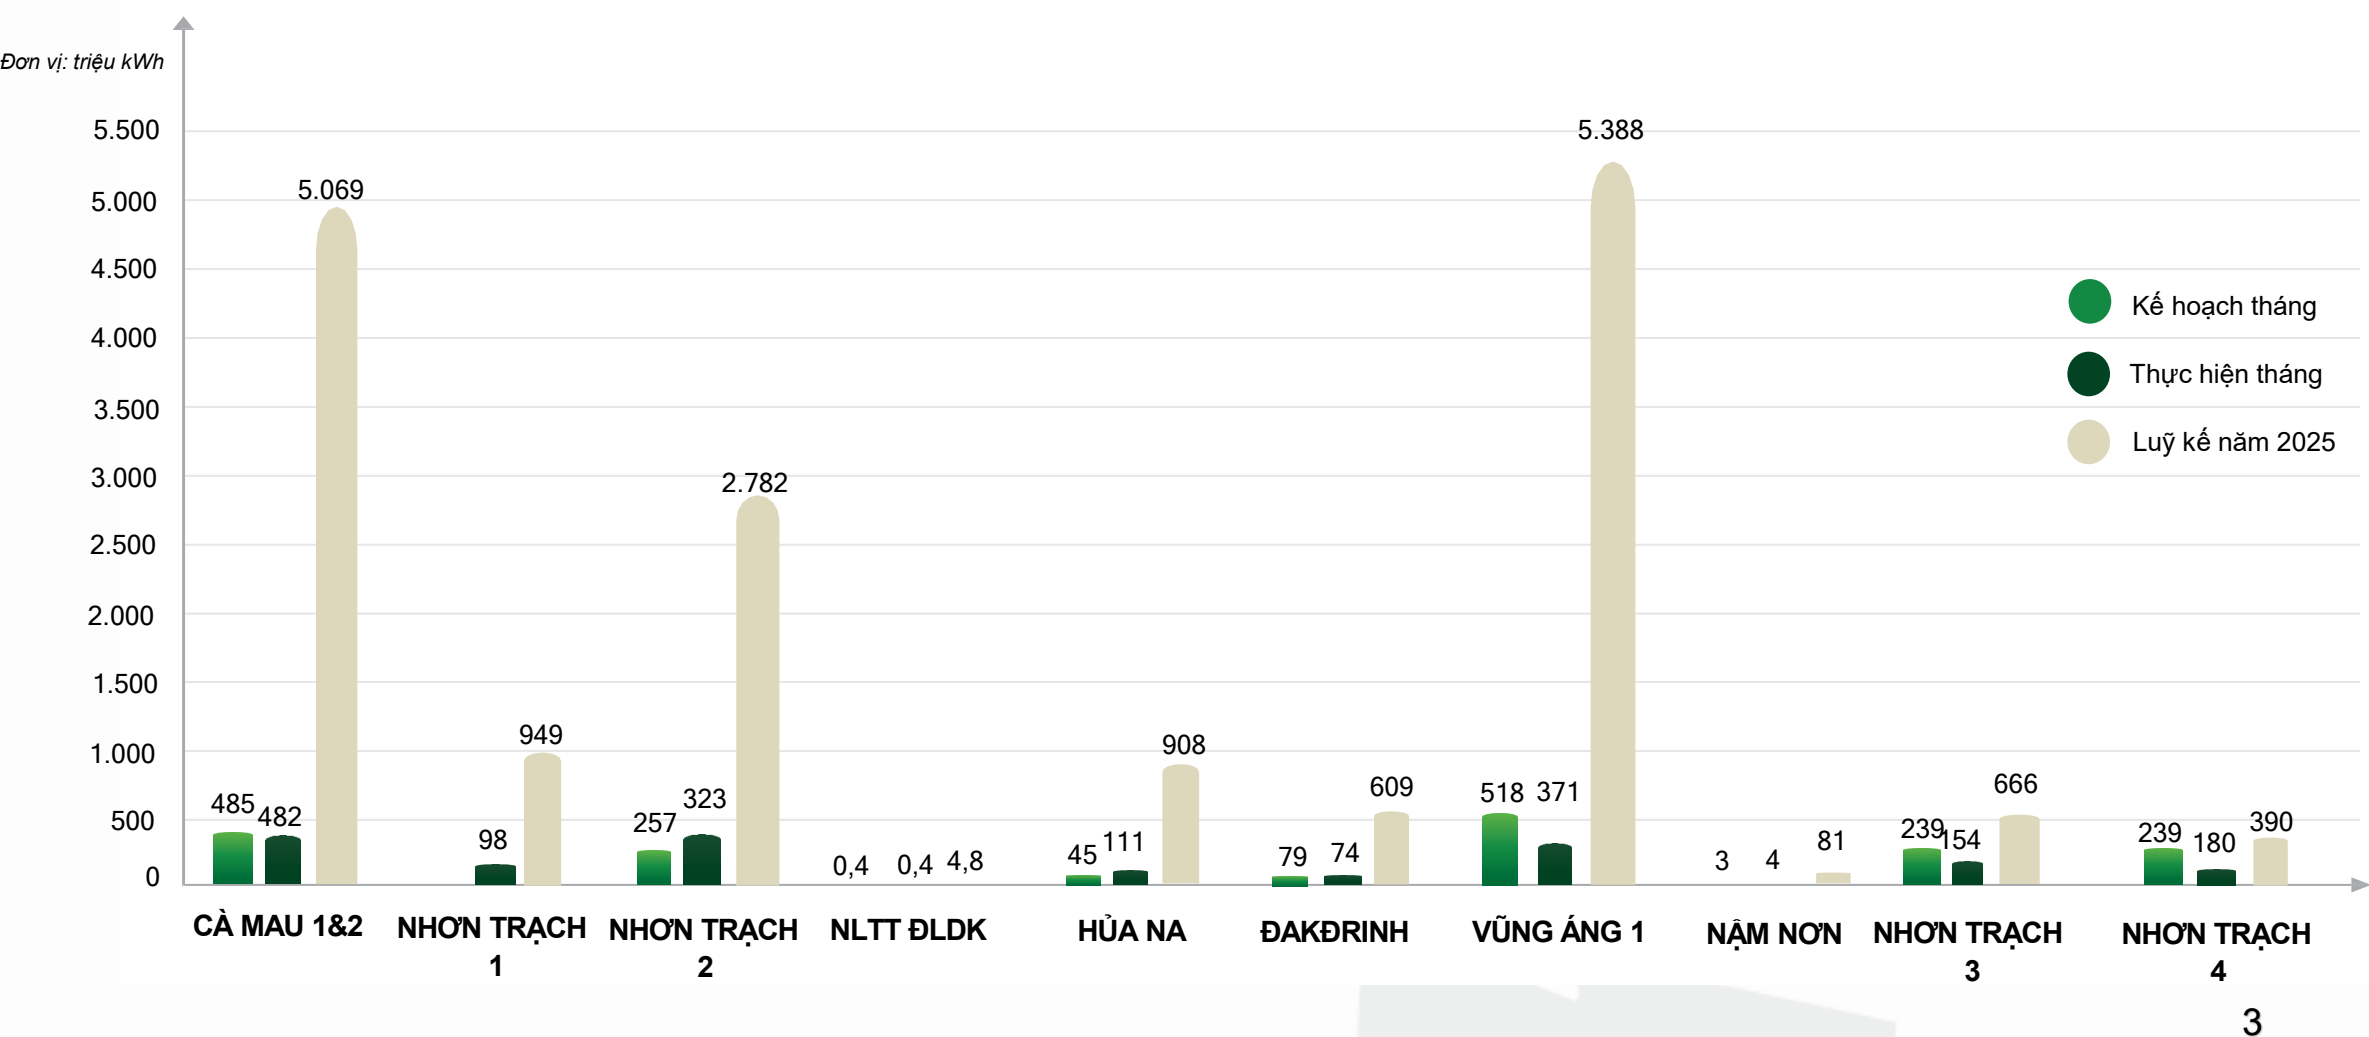

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

DOANH THU ƯỚC TÍNH TRONG THÁNG 11/2025

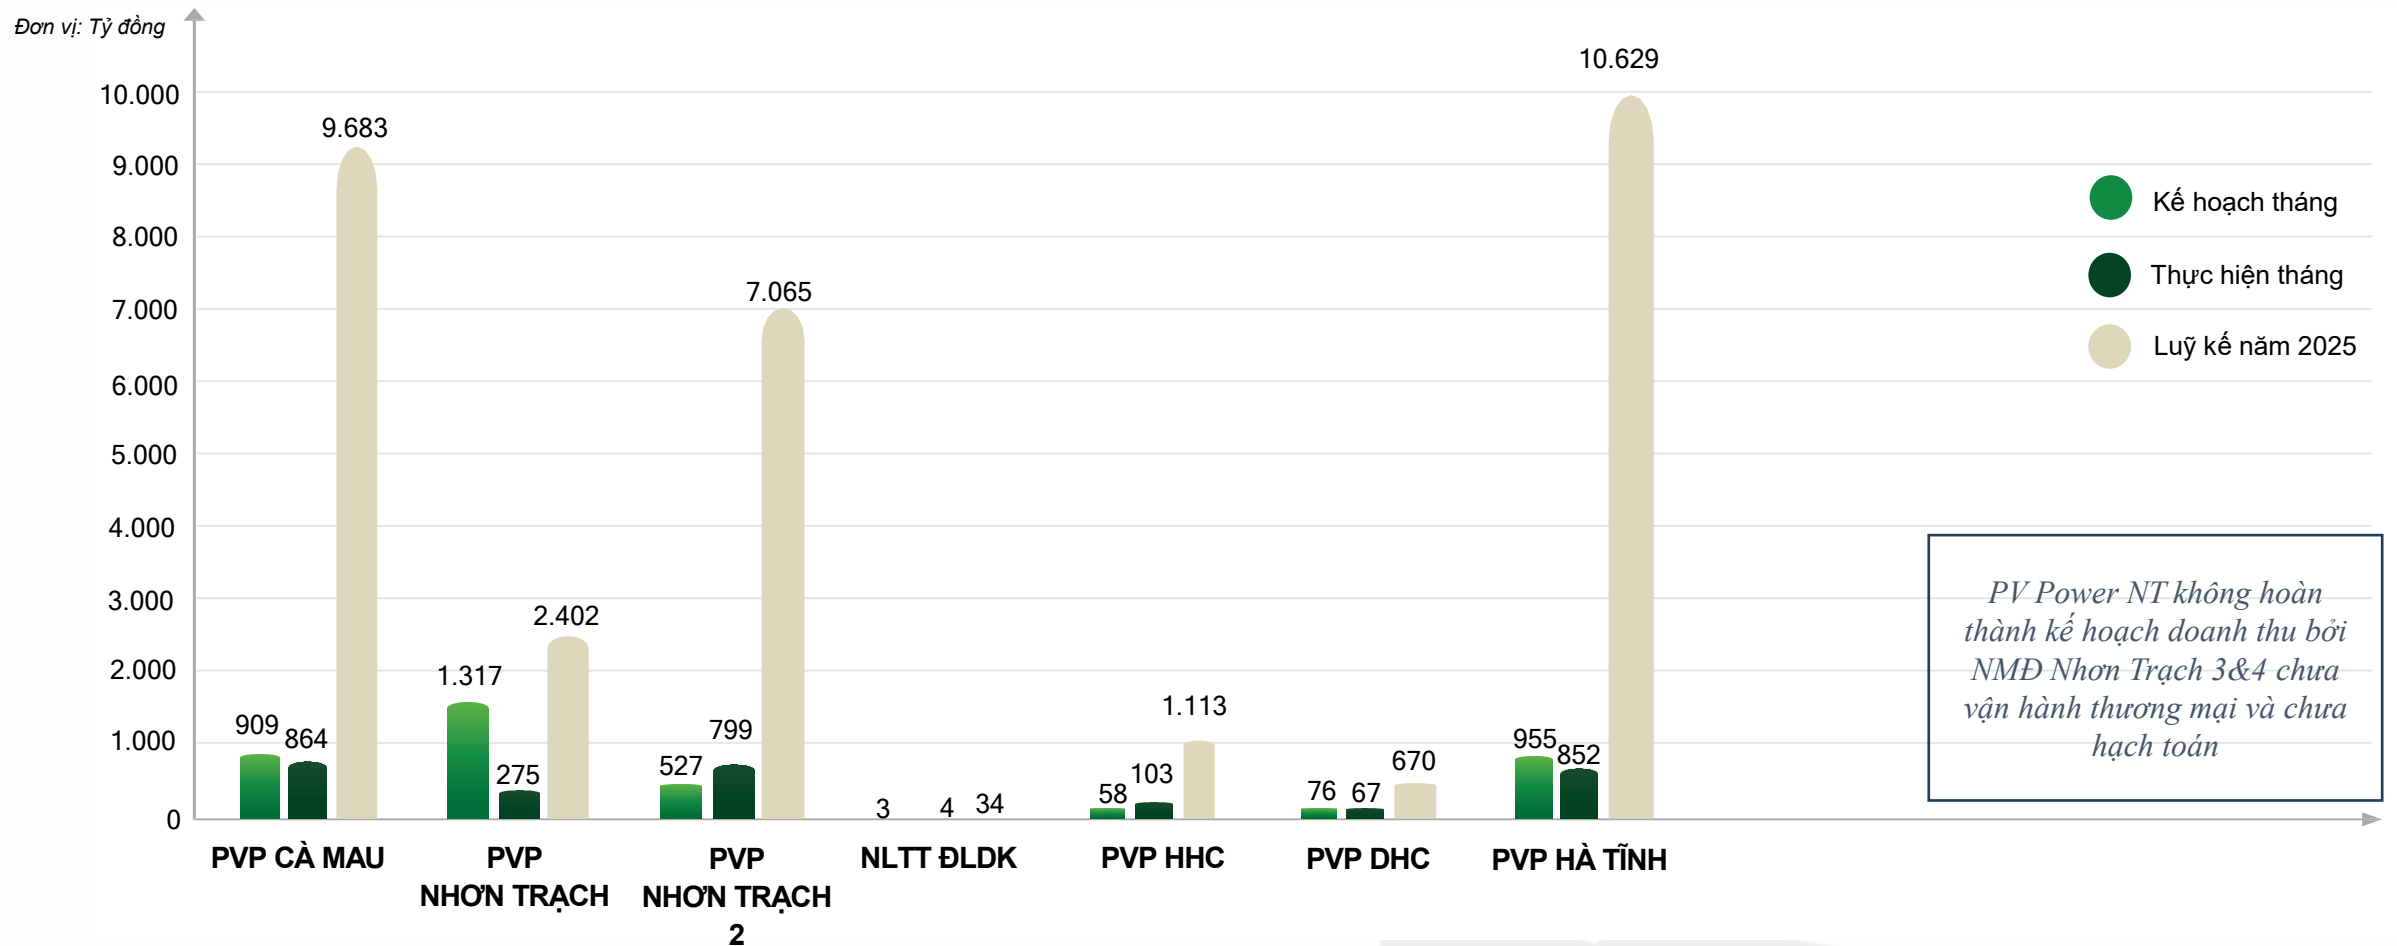

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN

Tháng 11 là thời điểm mùa khô vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa vùng Nam Trung Bộ

Phương thức vận hành hệ thống điện

Công suất cực đại của hệ thống trong tháng 11/2025 dự kiến đạt 48.398 MW, tăng 7,46% so với cùng kỳ tháng 11/2024

Giá điện thị trường toàn phần (FMP)

Tình hình mưa bão, ngập lụt Nam Miền Trung cùng không khí lạnh làm giảm phụ tải, dẫn đến giảm sâu giá điện thị trường toàn hệ thống. Giá điện thị trường toàn phần FMP bình quân tháng 11 chỉ đạt khoảng 295 đồng/kWh (thấp hơn so với cùng kỳ tháng 11/2024 (1.566 đồng/kWh), tháng 11/2023 (759 đồng/kWh); thấp hơn nhiều so với chi phí biến đổi nhiên liệu của các NMD than, điện khí, và tiếp tục ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành các NMD của Tổng công ty.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN

Tháng 11 là thời điểm mùa khô vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa vùng Nam Trung Bộ

Tình hình hoạt động của các nhà máy điện



NMĐ Nhơn Trạch 1

Thủy điện được huy động tối đa, phụ tải tăng trưởng thấp (khoảng 4%) nên NMĐ thực hiện chào giá cho 02 tổ máy bám sát Qc được phân bổ



NMĐ Nhơn Trạch 2

Nhà máy chào giá bám sát Qc và vận hành ổn định 02 tổ máy trong giai đoạn này. Tuy nhiên, do nhu cầu phụ tải thấp, giá thị trường tương đối thấp, sản lượng phát thực tế thấp hơn Qc được giao



NMĐ Cà Mau 1&2

Nhà máy chào giá bám sát Qc và vận hành ổn định 03 tổ máy



NMĐ Vũng Áng 1

Do nhu cầu phụ tải thấp, thủy điện được huy động tối đa, Vũng Áng được huy động khá thấp, bằng 72,7% so với Qc được phân bổ.



Nhà máy thủy điện Hòa Na

Lưu lượng nước về hồ trung bình trong tháng 11/2025 cao, đạt đến 137,2 m³/s. Trong tháng nhà máy đã được hệ thống huy động cơ bản toàn bộ công suất khả dụng, đạt 185,6% so với Qc được giao



Nhà máy thủy điện Đăkdrinh

Lưu lượng nước về hồ trung bình trong tháng 11/2025 là 189 m³/s. Mặc dù NMĐ chào giá 0 đồng/kWh, tuy nhiên, do phụ tải thấp, ảnh hưởng của mưa lũ, nhu cầu hệ thống huy động thấp, nên hồ Đăkdrinh đã phải xả nước theo quy trình vận hành hồ chứa

ƯỚC KẾT QUẢ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THÁNG 11/2025

NHÀ MÁY	SẢN LƯỢNG PHÁT (tr.kWh)	SẢN LƯỢNG ĐIỆN HỢP ĐỒNG (QC) (tr.kWh)	DOANH THU BÁN ĐIỆN TẠM TÍNH (tỷ đồng)	GIÁ BÁN ĐIỆN BÌNH QUÂN (đ/kWh)
NMĐ Cà Mau 1&2	481,6	446,6	839,1	1.742
NMĐ Vũng Áng 1	371,0	509,8	828,1	2.232
NMĐ Nhơn Trạch 1	98,4	101,5	261,6	2.659
NMĐ Nhơn Trạch 2	322,6	361,5	785,9	2.436
NM Thủy điện Hòa Na	111,4	60,0	78,9	709
NM Thủy điện Đakđinh	74,0	78,2	53,6	725


Ghi chú:

- Doanh thu chưa có VAT, chưa có thuế, phí tài nguyên
- Không bao gồm sản lượng, doanh thu ngoài thị trường

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỚI

DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 & NHƠN TRẠCH 4

- Khánh thành NMD Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4 ngày 14/12/2025

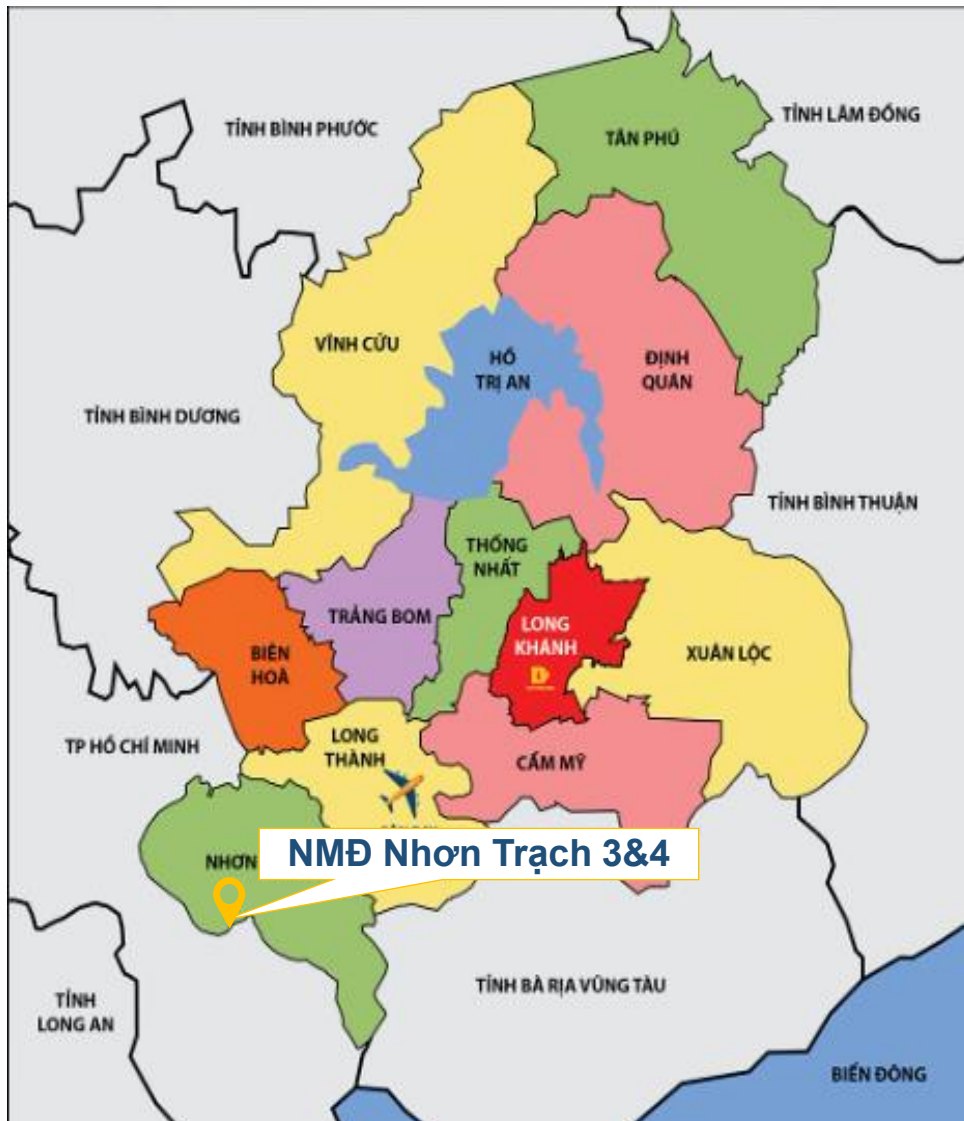


KẾ HOẠCH THÁNG 12/2025

CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN


Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Theo kế hoạch SXKD năm 2025, dự kiến sản lượng điện và doanh thu cụ thể như sau:

	SẢN LƯỢNG ĐIỆN (tr.kWh)	DOANH THU (tỷ đồng)
NMĐ Cà Mau 1&2	526,8	987,2
NMĐ Nhơn Trạch 1	-	1.317,8
NMĐ Nhơn Trạch 2	268,4	726,5
CTCP Năng lượng tái tạo ĐLĐK	0,4	2,8
NM Thủy điện Hòa Na	36,6	54,3
NM Thủy điện Đakđinh	77,0	74,4
NMĐ Vũng Áng 1	593,0	1.128,6
NM Thủy điện Nậm Nơn	3,3	
NMĐ Nhơn Trạch 3	238,8	
NMĐ Nhơn Trạch 4	238,8	
	1.983,1	4.291,6


CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC

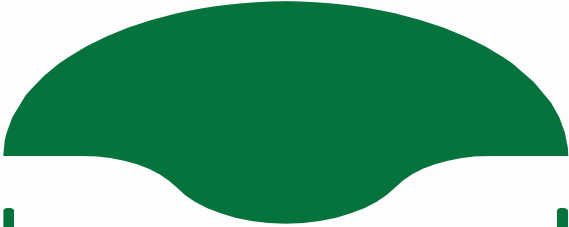

Quản lý sản xuất các
NMD đảm bảo vận
hành an toàn, ổn định

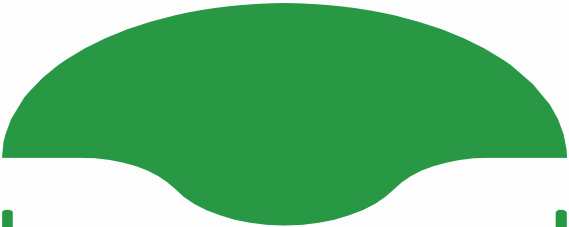

Phối hợp với PV Gas,
TKV để đảm bảo cung
ứng đủ nhiên liệu cho
các Nhà máy điện vận
hành đáp ứng nhu cầu
phụ tải, điều độ.

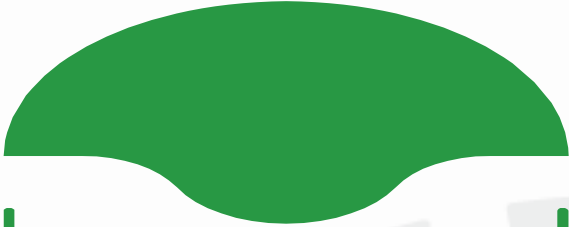

Nghiên cứu triển khai
phát triển các dự án
điện năng lượng tái
tạo.



TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Những nội dung trong bản tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho quý cổ đông và nhà đầu tư của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power). PV Power được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra liên quan đến các thông tin được cung cấp trong bản tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật kịp thời. PV Power có quyền thay đổi và cập nhật thông tin trong bản tin bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng thông tin trong bản tin này.



LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hoà, Hà Nội

Tel: (024)22210288

Fax: (024)22210 388